


Podwieszenie gazociągu na czas robót



Zabezpieczenie kanału sanitarnego

PRZĘKRÓJ A-A

przy skrzyżowaniu  
z gazociągiem śr. pr.

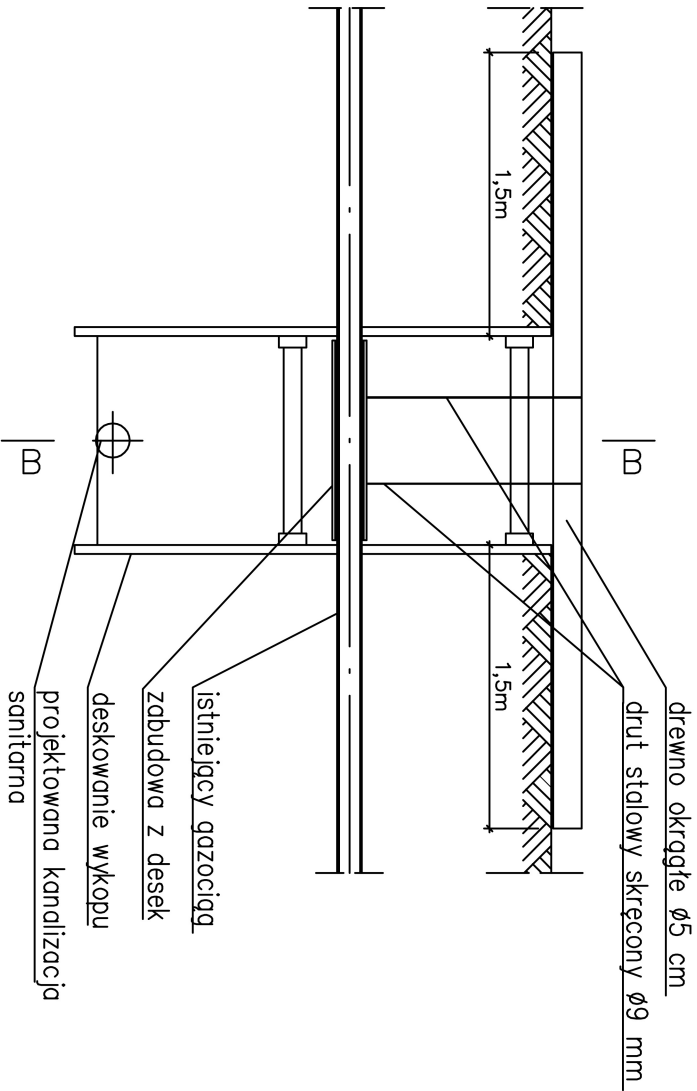

PRZĘKRÓJ B-B

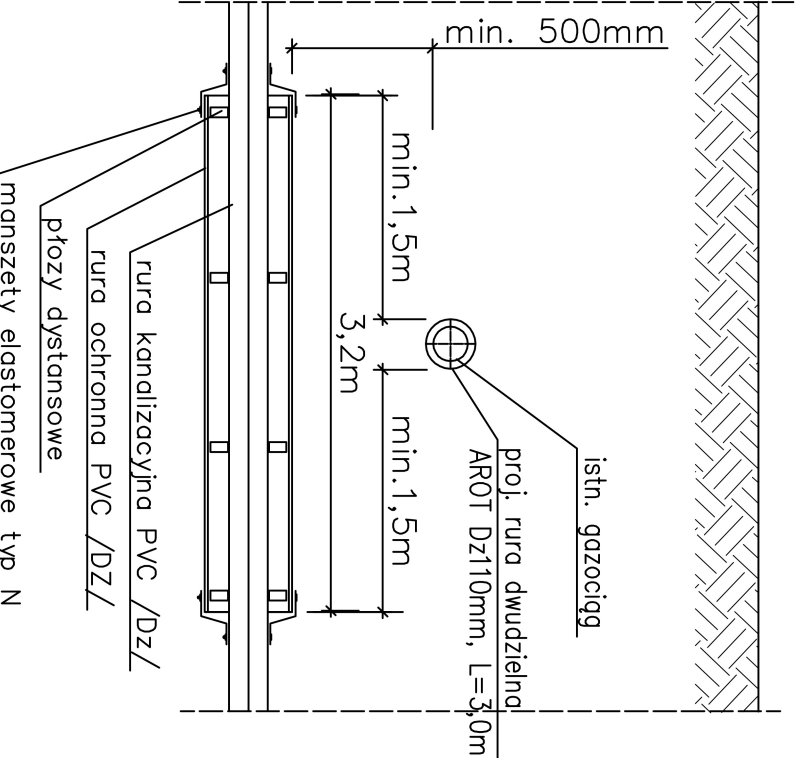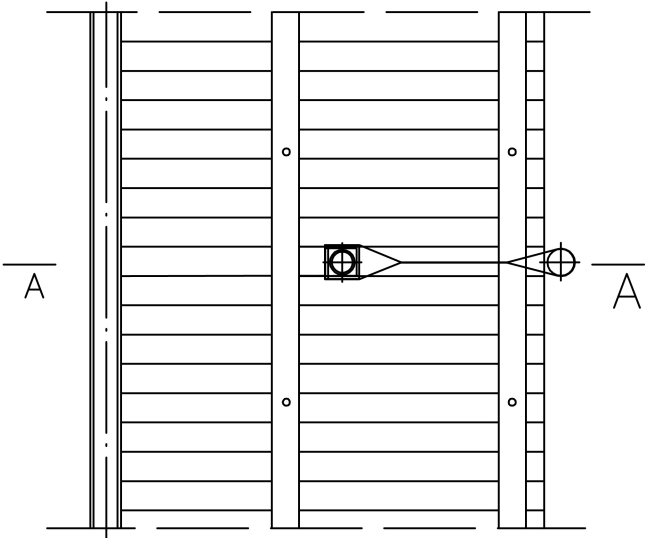

Dobór średnic rur ochronnych oraz typu płozy	
Dz	DZ
PVC Dz160	PVCØ250x7,3
PVC Dz200	PVCØ315x9,2
	typ A h=25mm
	typ A h=35mm

UWAGA:

- 1 Prace w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie

HYDROEKO Anna Jarząb		43-400 Cieszyń, ul. Wiejska 51	
Projektował: mgr inż. A. Jarząb specjalność: instalacyjna upr.nr 359/01 Kt		Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żebrzydowicach	
Temat: Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Zamkowej w Żebrzydowicach		Tytuł rys.: Zabezpieczenie kanału przy skrzyżowaniu z gazociągiem śr/pr	
Sprawdził: mgr inż. J. Jarząb specjalność: instalacyjna upr.nr 570/01 Kt		Data: 08.2016	
Nr rys.: 6		Nr zlec.: Składe:	